



Общество с ограниченной ответственностью
Научно- производственная фирма
«МРС Электроникс»

Юр. адрес: 603137, г. Н.Новгород, ул. Ларина, д. 7, эт. 2, пом. 12; Для корреспонденции: 603137, г. Н.Новгород, ОПС 137, а/я 159; Адрес обособленного подразделения: 603014, г. Н.Новгород, Сормовское шоссе, д. 24Н; ИНН 5261047820 КПП 526101001 р/с 40702810242050006204, кор./с 30101810900000000603 БИК 042202603, ПАО «Сбербанк» Волго-Вятский банк г.Н.Новгород
т/факс: +7 (831) 411-54-89, 275-93-80, E-mail: info@mrs-e.ru, WEB: mrs-e.ru


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ограничение по подключению панелей сигнализации судовых систем АПС типа СС (ПСС), изготовленных по техническим условиям ННПС.656612.001ТУ

1. Не допускается включение ПСС без использования защиты по цепи «+Выход», если этот выход используется в схеме АПС, так как не будут выполнены требования по подготовке изделия к действию согласно технического описания (ТО) на изделие.
2. Несоблюдение данных требований ведет к нарушению условий гарантии.

Приложение:

- 1 Пример схемы электрической подключения панели СС-24-30М.

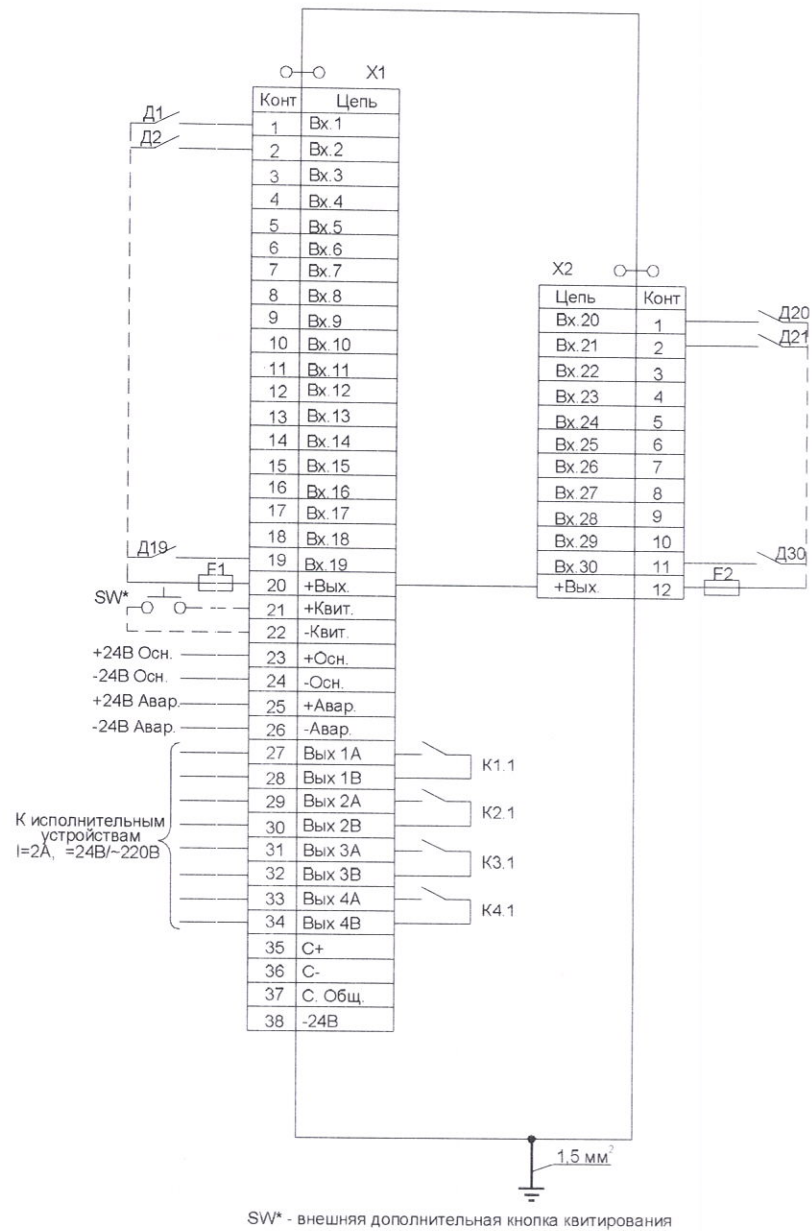

Цепи «+Вых.» панели СС должны быть защищены путём установки предохранителя номиналом 0,25А.

Подключение контактных датчиков к панелям СС