

1E100-10E

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дцкл.

Взам. инв. №



Подп. и дата

Изм. № подл.

Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание.
	СУ-Щ-30.30.15 (с встроенной ПУ 7)	1	
	СУ-Щ-19.15.14 (контроллер)	6	
	Коробка соединительная СК4 (S1)	1	
	Коробка соединительная КСП-55-0М3	2	
	Коробка распределительная КР-16.12.08	10	
	СС-24-К2 (Сумматор сигнала на две точки контроля)	55	
	ДП-24-И датчик контроля положения иллюминатора	76	
	Коробка соединительная СК4	2	
	Кабель 2x1		М
	Кабель 3x0,5		М
	Кабель 7x0,5		М
	КУПЭВ 2x2x0,5		М

## Вариант 2

					г/х Санкт-Петербург		
					301-00131		
					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система контроля иллюминаторов Схема электрическая структурная		
Разраб.		Мушин		29.12.16			
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.					Лист 1	Листов 4	
Утв.					ООО НПФ МРС Электроникс		

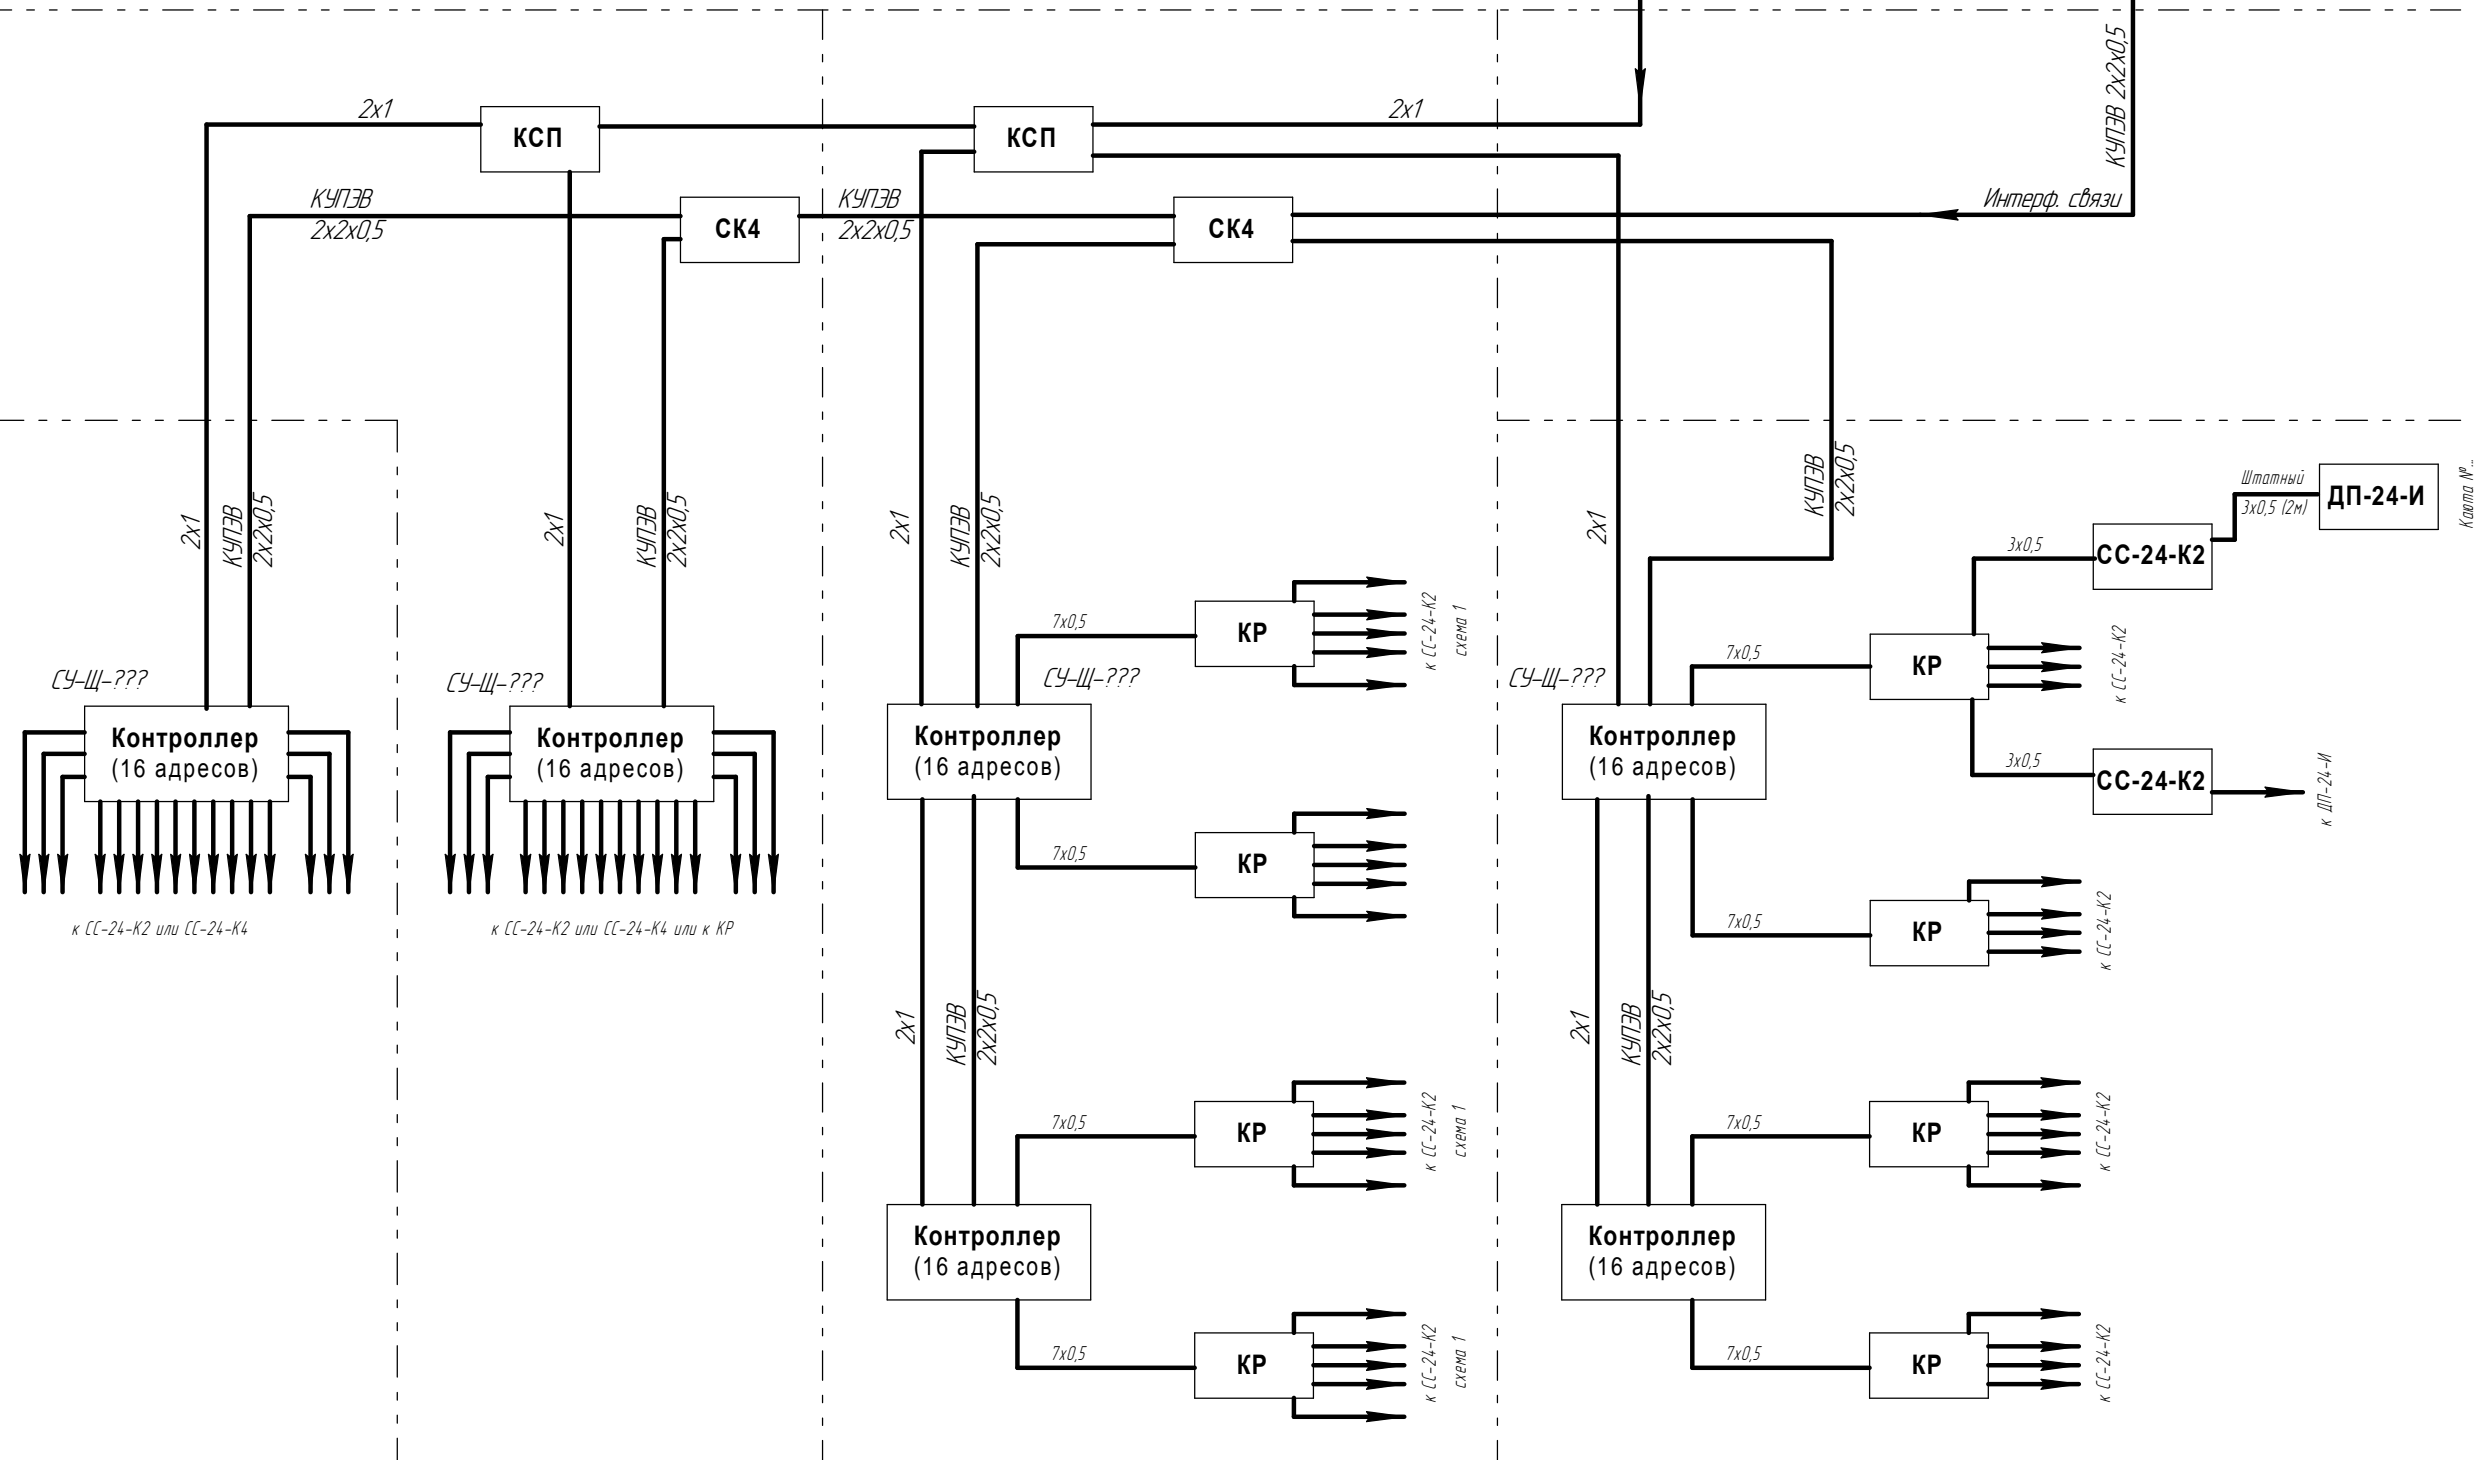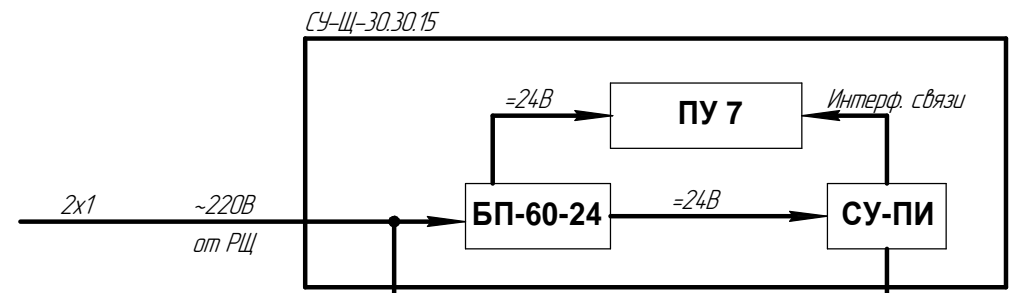

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № докл.
Подп. и дата	
Инд. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

Каюта 1149

Каюта 1151

Каюта 1153

Каюта 1155

Каюта 1157

Каюта 1159

ДП-24-И

Штатный  
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный  
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный  
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный  
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный  
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный  
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

Кубрик ресторана  
(схема подключения  
в систему - см. лист 2)

КР

КР

Контроллер  
(16 адресов)

СУ-Щ-???

СС-24-К2

Штатный  
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1148

СС-24-К2

Штатный  
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1150

СС-24-К2

Штатный  
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1152

СС-24-К2

Штатный  
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1154

СС-24-К2

Штатный  
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1156

СС-24-К2

Штатный  
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1158

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Помещение 1129

Помещение 1131

Помещение 1133

ДП-24-И

Штатный  
3x0,5 (2м)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный  
3x0,5 (2м)

СС-24-К2

ДП-24-И


Штатный  
3x0,5 (2м)

СС-24-К2


СУ-Щ-???

Контроллер  
(16 адресов)

Камбуз ресторана  
(схема подключения в систему - см. лист 2 )

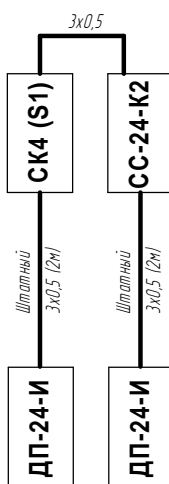

Помещение 1122



Помещение 1126

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/цел.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата