

1E100-10E

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дцкл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.




Поз. обозна-чение	Наименование	Кол.	Примечание.
	СУ-Щ-30.30.15 (с встроенной ПУ 7)	1	
	СУ-Щ-19.15.14 (контроллер)	6	
	Коробка соединительная СК4 (S1)	1	
	Коробка соединительная КСП-55-0МЗ	2	
	Коробка распределительная КР-16.12.08	10	
	СС-24-К2 (Сумматор сигнала на две точки контроля)	55	
	ДП-24-И датчик контроля положения иллюминатора	76	
	Коробка соединительная СК4	2	
	Кабель 2x1		М
	Кабель 3x0,5		М
	Кабель 7x0,5		М
	КУПЭВ 2x2x0,5		М

Вариант 2

					г/х Санкт-Петербург			
					301-00131			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Система контроля иллюминаторов Схема электрическая структурная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Мушин		29.12.16				
Пров.						Лист 1	Листов 4	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								
						ООО НПФ МРС Электроникс		

Копировал

Формат А3

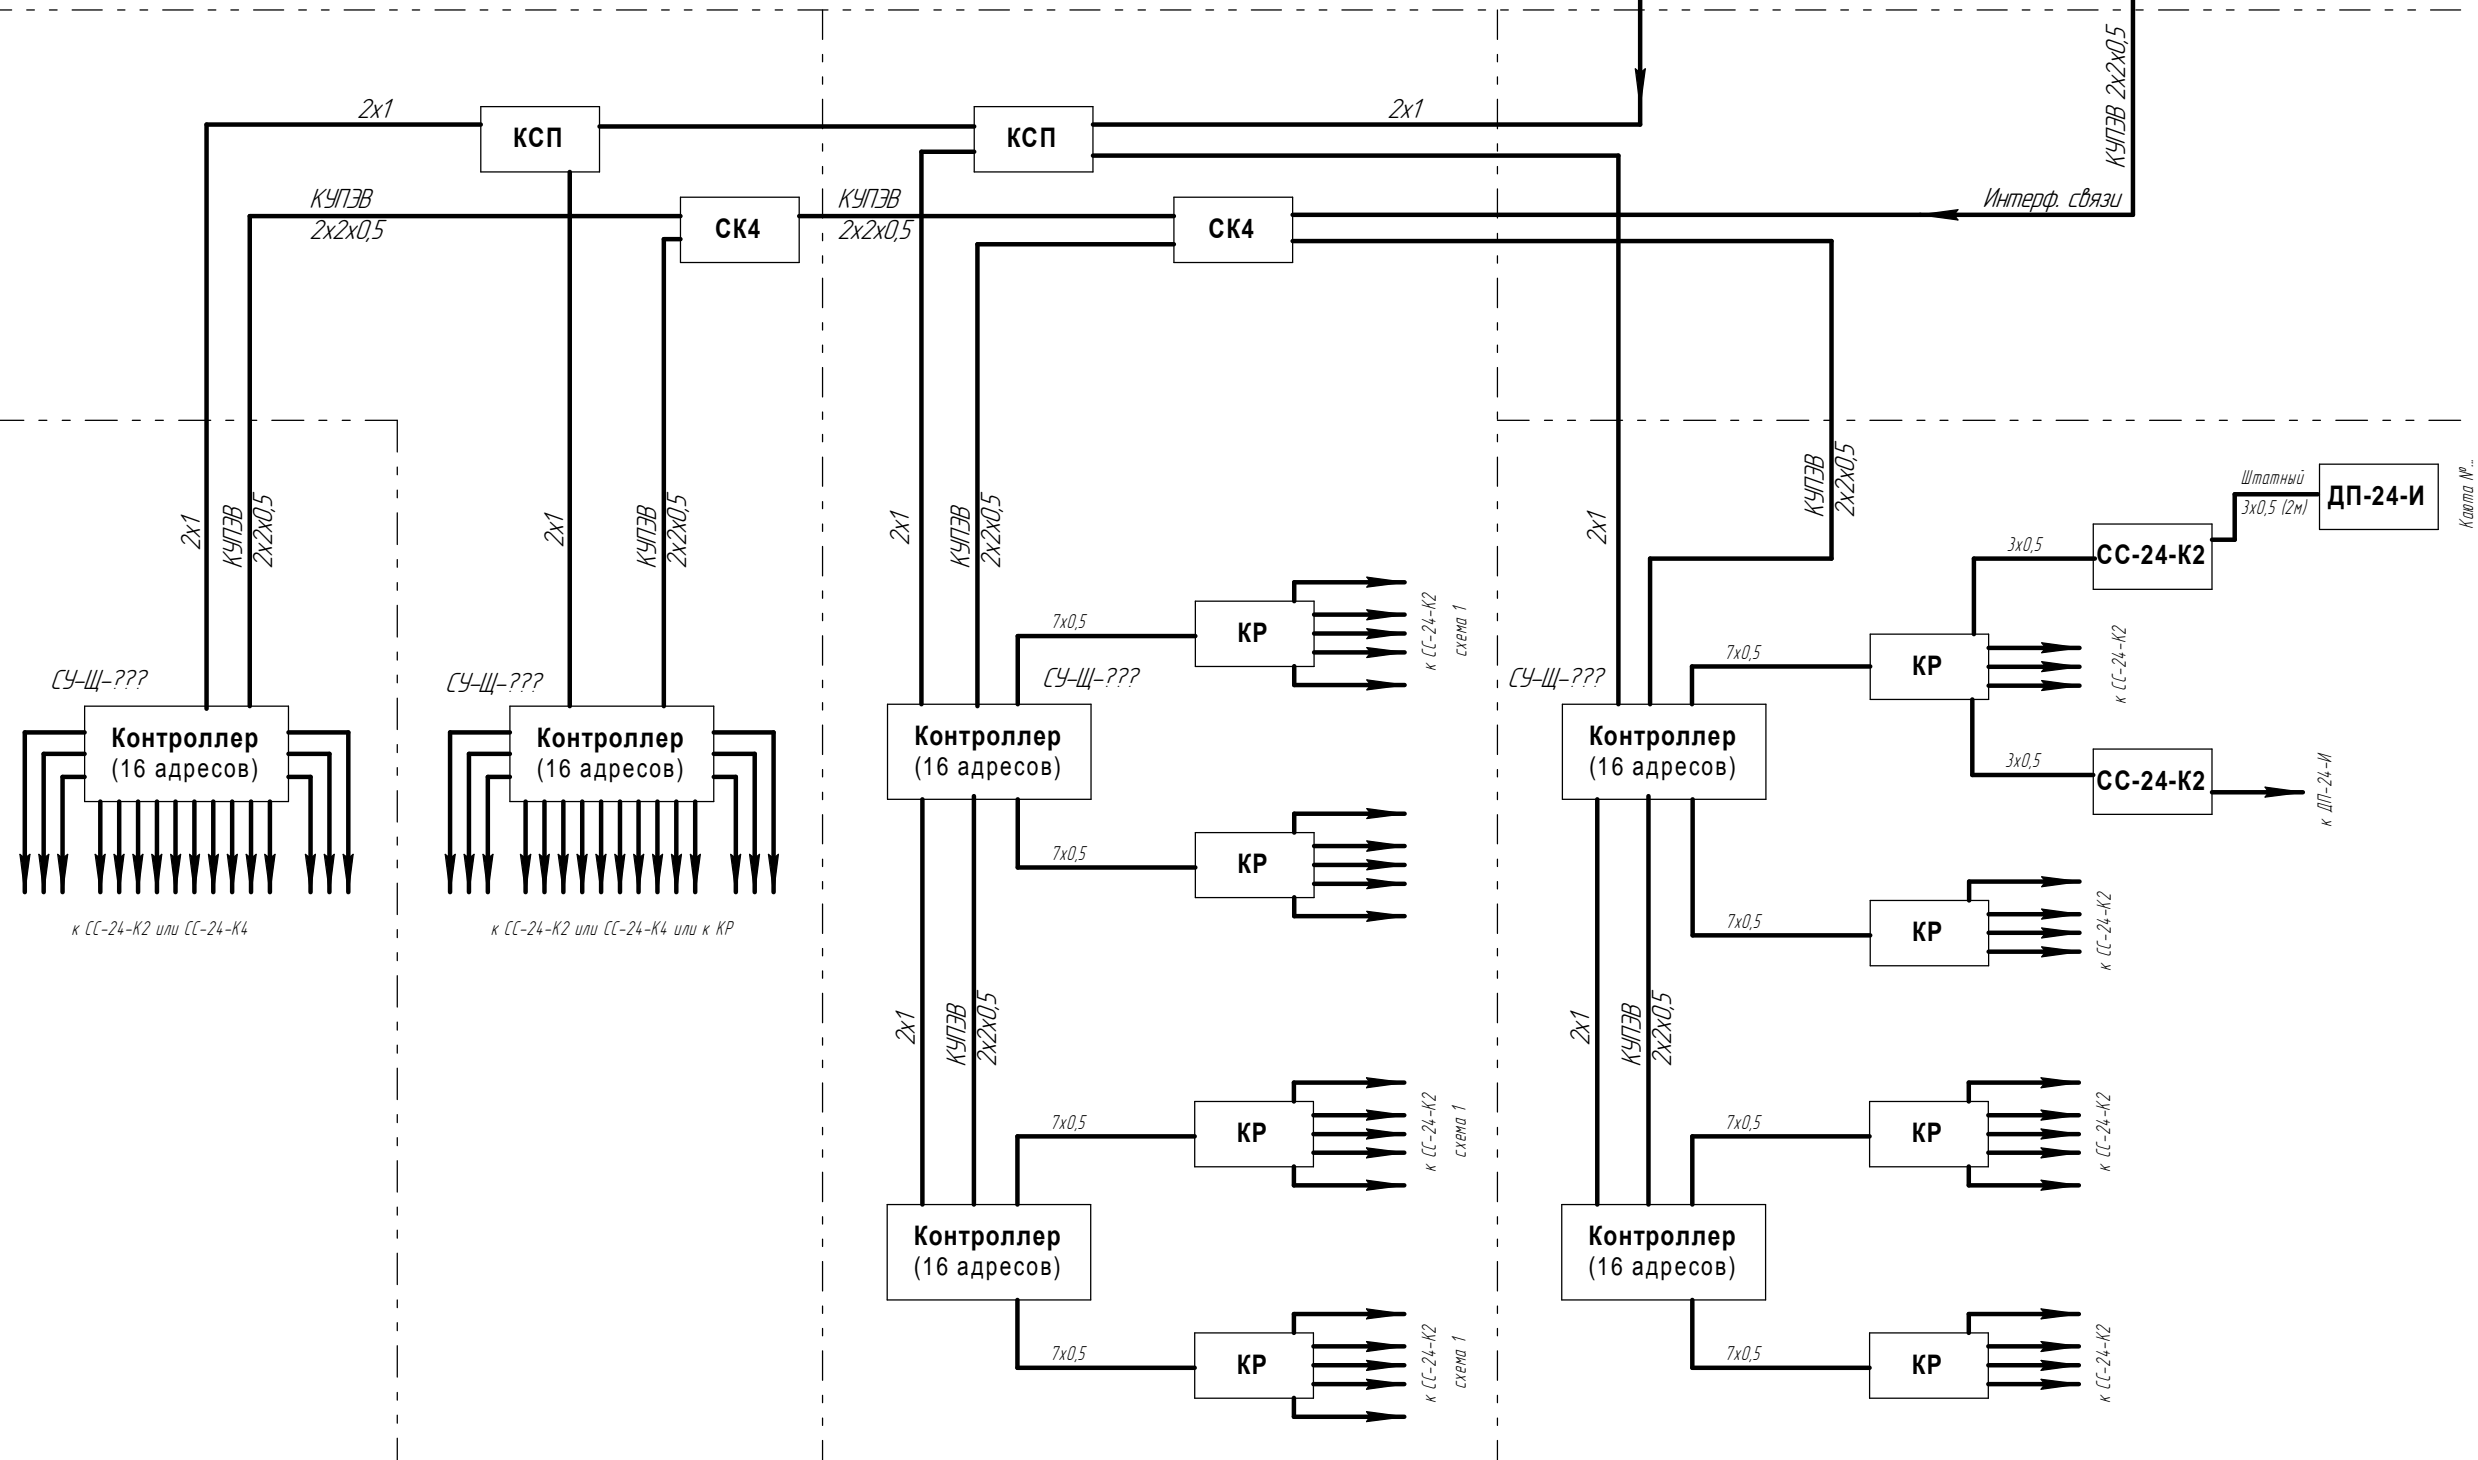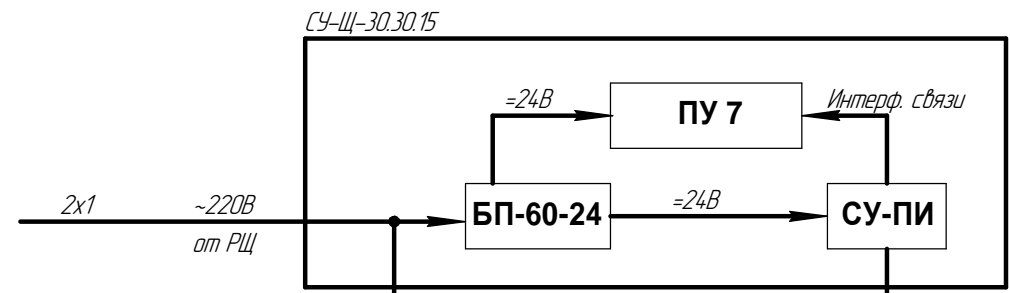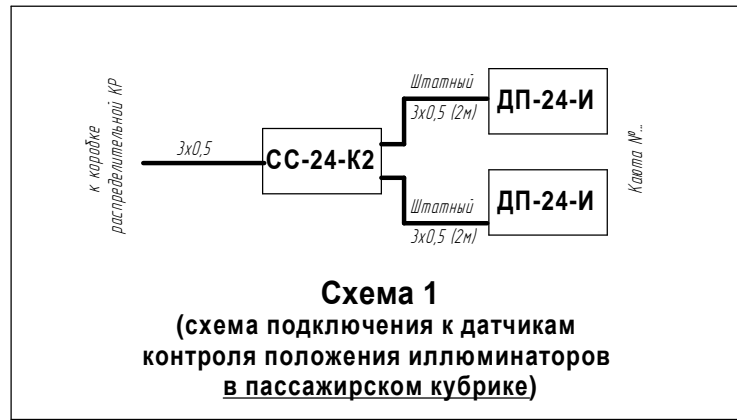

Камбуз ресторана (см. лист 4)

Кубрик ресторана (см. лист 3)

Пассажирский кубрик

Кубрик команды

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № докл.
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Каюта 1149

Каюта 1151

Каюта 1153

Каюта 1155

Каюта 1157

Каюта 1159

ДП-24-И

Штатный
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный
3x0,5 (2ж)

СС-24-К2

Кубрик ресторана
(схема подключения
в систему - см. лист 2)

КР

КР

Контроллер
(16 адресов)

СУ-Щ-???

СС-24-К2

Штатный
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1148

СС-24-К2

Штатный
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1150

СС-24-К2

Штатный
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1152

СС-24-К2

Штатный
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1154

СС-24-К2

Штатный
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1156

СС-24-К2

Штатный
3x0,5 (2ж)

ДП-24-И

Каюта 1158

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/цел.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Помещение 1129

Помещение 1131

Помещение 1133

ДП-24-И

Штатный
3x0,5 (2м)

СС-24-К2

ДП-24-И

Штатный
3x0,5 (2м)

СС-24-К2

ДП-24-И


Штатный
3x0,5 (2м)

СС-24-К2


СУ-Щ-???

Контроллер
(16 адресов)

Камбуз ресторана
(схема подключения в систему - см. лист 2)

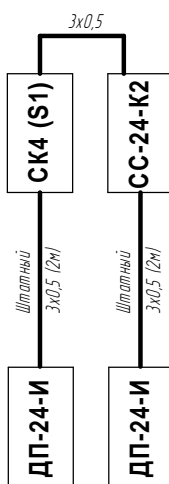

Помещение 1122



Помещение 1126

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № д/цел.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата